


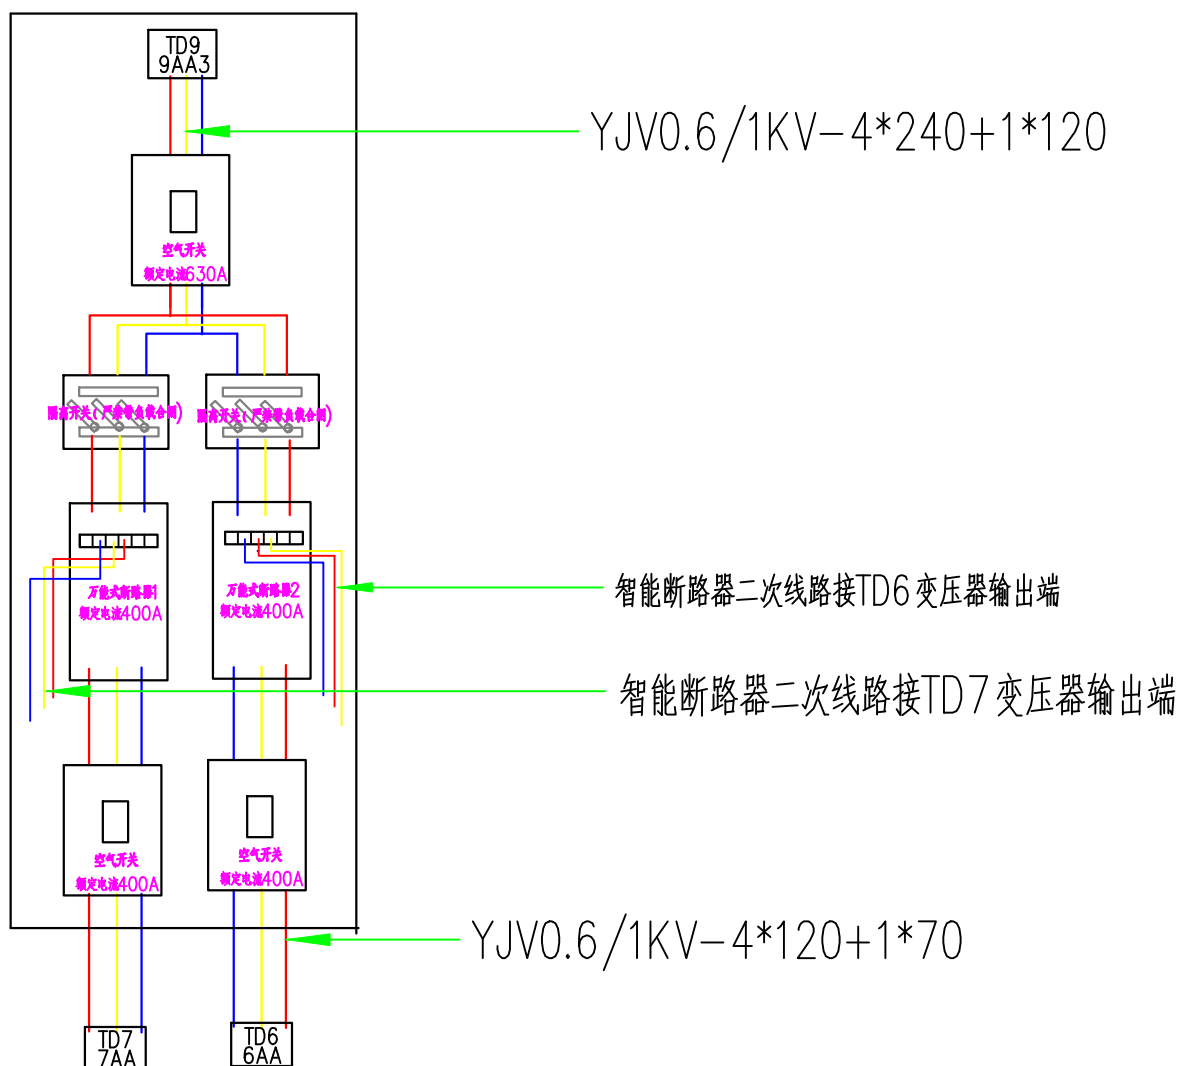

## 富顺县中医医院同心院区二期配电室低压切换工程项目

医院二期配电室：1、意中线为主供，总功率为3700KAV，满足二期用电需求。

2、意庆线为备供，总功率为500KAV。

3、发电机为备供，总功率为500KAV。

本次改造工程：当主供线（意中线）断电时，满足住院楼医疗基本用电及食堂基本用电，

主要材料：YJV-0.6/1KV-4\*240+1\*120 数量18.6米,240mm 铜鼻子8个

YJV-0.6/1KV-4\*120+1\*70 数量25米 120mm 铜鼻子12个

多电源交换低压开关柜